

Ctra. Masía del Juez, 61 • 46909 Torrent, Valencia, España
T. 96 155 17 43 / 96 117 81 20 • F. 96 156 60 32
rubio@rubioimet.com • www.rubioimet.com

PRODUCTO: PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE UNA Y DOS HOJAS

EMPRESA: RUBIO CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA, S.L.

1. INSTALACIÓN:

A. COLOCACIÓN:

A.1. Colocación sobre pared soporte ya ejecutada.

A.1.1. Realizar las perforaciones en la pared soporte, para encajar las 4 garras por lateral de puerta en puertas de una hoja y una perforación más en el centro del dintel para la garra superior en puertas de dos hojas (VER FIG. 1).

A.1.2. Abrir las garras perpendiculares al marco y recibir la puerta a la pared soporte mediante mortero de cemento, rellenando todos los intersticios entre marco y pared. La puerta debe quedar perfectamente aplomada en las tres direcciones (VER FIG. 2).

A.2. Colocación sobre pared soporte no ejecutada.

A.2.1. Abrir las garras perpendiculares al marco y aplomar la puerta en el lugar de colocación.

A.2.2. Realizar la pared soporte, recibiendo las garras con mortero al mismo tiempo que esta se ejecuta.

B. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

B.1. No abrir la puerta hasta que el mortero de agarre haya fraguado.

B.2. Retirar el separador de la cerradura.

B.3. Retirar traviesa inferior, cortándola por la parte elevada y posteriormente tirar de las dos partes hacia arriba. (VER FIGURA 3).

B.4. Dar fuerza al sistema de cierre automático de la puerta.

FIG. 1

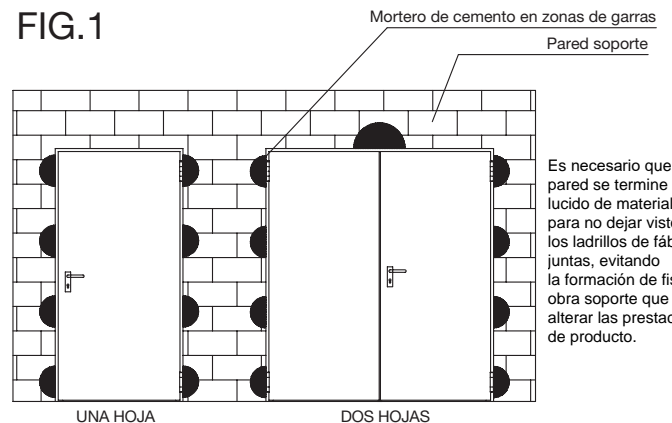


FIG. 2


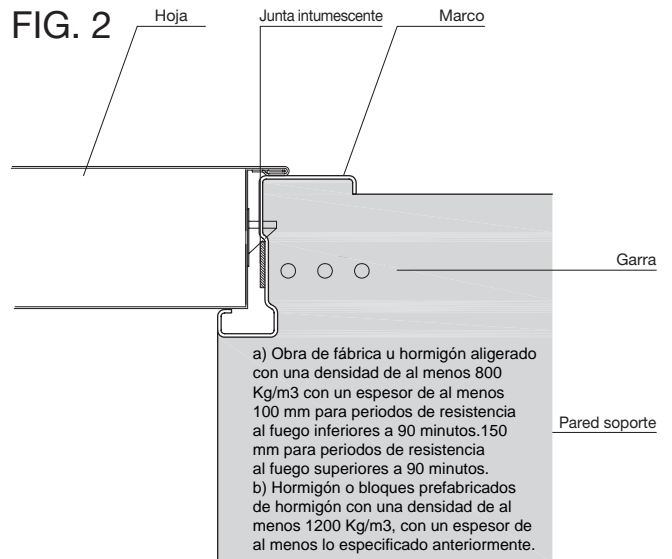


FIG. 3

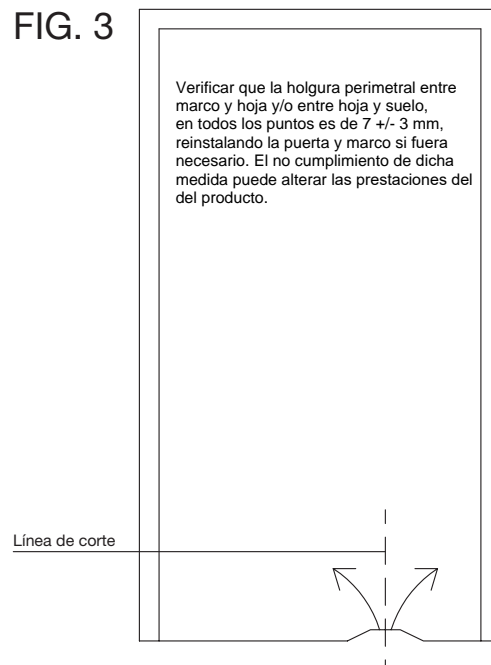

PRODUCTO: PUERTAS RESISTENTES AL FUEGO DE UNA Y DOS HOJAS

EMPRESA: RUBIO CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA, S.L.

2. UTILIZACIÓN:

A. INTENSIDAD DE USO:

- A.1. Nivel de usuario < 15.000 ciclos anuales.
- A.2. Nivel de intensivo < 30.000 ciclos anuales.
- A.3. Nivel de gran uso < 60.000 ciclos anuales.

NOTA. Ciclo = apertura y cierre de la hoja.

B. FORMA DE MANEJO:

- B.1. Equipadas con manivela: empujar la manivela hacia abajo para abrir y empujar la hoja.
- B.2. Equipadas con barra antipánico: empujar la barra hacia abajo para abrir y empujar la hoja.

C. RESTRICCIONES DE USO:

- C.1. No golpear la hoja ni el marco con ningún elemento que pueda deformarlos.
- C.2. Una vez abierta la puerta, dejar que la puerta se cierre y no colgarse de la hoja.

3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

A. MANTENIMIENTO SEGUN INTENSIDAD DE USO:

- A.1. Nivel de usuario = Una revisión anual.
- A.2. Nivel de intensivo = Dos revisiones anuales.
- A.3. Nivel de gran uso = Tres revisiones anuales.

B. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO:

- B.1. Elementos de móviles de las puertas (Bisagras, Manivela y Cerradura) = Limpieza, engrase y comprobación del buen funcionamiento de todas las partes.
- B.2. Regulación de la fuerza del sistema de cierre automático.
- B.3. Sustitución de las partes dañadas o con mal funcionamiento. (Revisar la integridad de la junta intumescente).
- B.4. Verificación de las holguras, mediante procedimiento de control.