# Configuración de puerta Cortafuego, Multiport

CLIENTE _____ ref. CLIENTE _____ Unidades _____

## ☐CORTAFUEGO ☐MULTIPORT ☐REGISTRO CORTAFUEGOS

### Hojas

☐ ☐ (doble)



### Apertura

☐DERECHA

☐IZQUIERDA



### Medida entre muros (mm)
incluye 6mm de juego

ANCHO (LEM) _____ X ALTO (HEM) _____

*Medida de marco instalación*
*(B x E)= ( LEM -12 mm ) x ( HEM -6 mm )*

### Resistencia al Fuego (medida marco instalación)

| | | B x E |
|---|---|---|
| ☐ | $EI_2$60 MITA | (503 - 1200) x (518 - 2465) mm<br>(1013 - 2553) x (518 - 2835) mm *(doble)* |
| ☐ | $EI_2$90 IGNA | (495 - 1139) x (518 - 2381) mm<br>(1010 - 2323) x (518 - 2381) mm *(doble)* |
| ☐ | $EI_2$120 PYRA | (495 - 1139) x (518 - 2381) mm<br>(1010 - 2020) x (518 - 2070) mm *(doble)* |

### Tipos de instalación (marcos)

☐ MS (Estándar)

☐ ME8 (Abrazamuros extensible)



☐ MSA (Estándar)

Paso libre:
*LEM Ancho -66mm= A*
*HEM Alto -33mm= D*

☐ ME3 (Pasillo)



Paso libre:
*LEM Ancho -125mm= A*
*HEM Alto -62,5mm= D*

No aplicable a **REGISTRO CORTAFUEGOS***

No aplicable a **MULTIPORT****

## ACCESORIOS

### Manijas

INTERIOR EXTERIOR

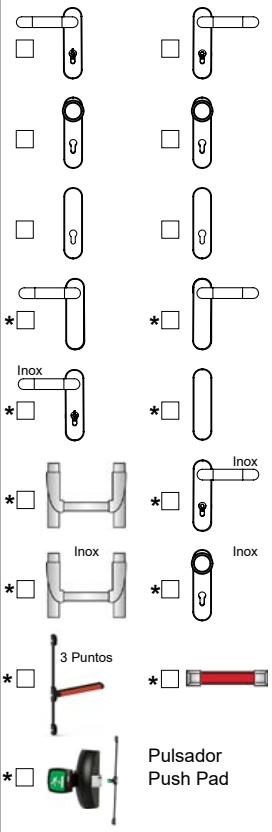


Pulsador Push Pad

### Acabados

| HOJA | MARCO |
|---|---|
| ☐ 9002 | ☐ 9002 |
| ☐ Gal. | ☐ 9005 |
| ☐ Otros RAL | ☐ Gal. |
| ☐ | ☐ Otros RAL |

### Mirilla vidrio

CORTAFUEGO UBICACION

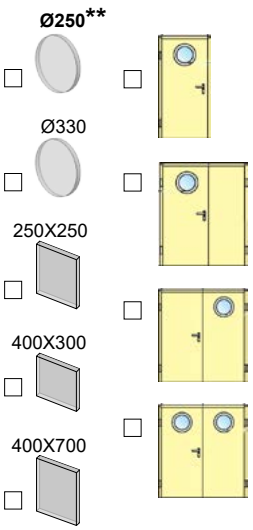


### Otros accesorios

Rejilla intumescente EI120 20x10 cm ☐ ☐ ☐



☐ Placa de protección inox ____ x ____

☐ Marco de 4 lados

☐ Abrepuertas certificado 120'

☐ Cierrapuertas aereos FP D7200 CISA

☐ Junta ignífuga BS para puertas cortafuegos

☐ Muelle cierrapuertas TS1500, CE

Retenedor y contraplaca pared
☐ 24 VCC y 500 N
☐ 48 VCC y 500 N

☐ Junta intumescente

☐ Muelle cierrapuertas TS3000V, CE

☐ Junta estanca plana 20x6 mm

☐ Muelle cierrapuertas TS2000, CE

Retenedor y contraplaca para suelo
☐ 24 VCC y 500 N
☐ 48 VCC y 500 N

☐ Vierteaguas



☐ Muelle cierrapuertas TS4000, CE

☐ Ventosa electromagnética 300 Kg 24V

☐ Cumbrera para puerta



☐ Muelle cierrapuertas con guia D5200, CE

☐ Banda de 2 ventosas

☐ Cerradura electrónica CISA eSIGNO, plata

☐ Selector de cierre, CE 07084.11.0

☐ Cortavientos certificado fuego y humo. Plata

☐ Cerradura electrónica CISA eSIGNO, cierre interior, plata

☐ Selector Cierre 2 Muelles cierrapuertas TS3000V+ISM

☐ Umbral PRM

☐ Control de acceso digicode dorcas K16

### Accessorios exclusivos REGISTRO CORTAFUEGOS

☐ ☐ Cilindro triángulo registro

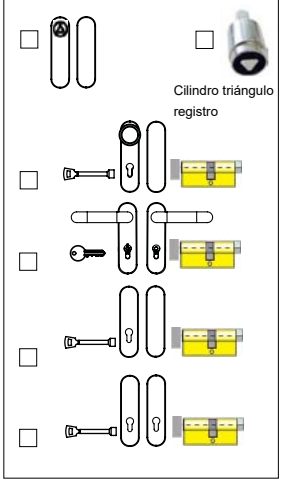

### Accessorios exclusivos MULTIPORT

MIRILLAS NO CORTAFUEGO

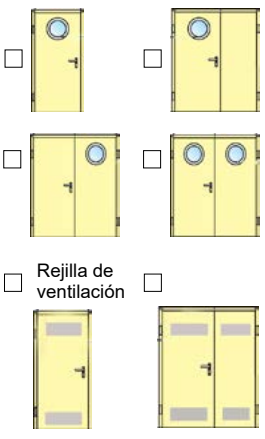

☐ Rejilla de ventilación ☐

### Cilindro

## Observaciones

GUARDAR BORRAR